



1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: rva@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(место составления акта)

15 августа 2018 года

(дата составления)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева
(ИНН 6229000643)**

№ 5/21-(16-ТС-Р)-450-2018

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-768-р
от 06 августа 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» августа 2018 г. по «13» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«14» августа 2018 г. по «14» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«15» августа 2018 г. по «15» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 3 рабочих дня

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (21 час)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Ректор Бышов Н.В., действующий на основании Устава от 2015 г. «06» августа 2018 г. 11 час. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) * о согласовании проведения проверки: _____ не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Орлов М.И.- государственный инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№№ п/п	Краткое изложение выяв- ленных нарушений обяза- тельных требований	Наименование нормативного документа, требования кото- рого нарушены (не соблюде- ны)	Лица, допустившие нарушения
1.	Частично отсутствует тепло- вая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуата- ции тепловых энергоустано- вок, п. п. 6.1.31.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
2.	Не проведены испытания теп- ловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвер- ждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103. Правила технической эксплуата- ции тепловых энергоустано- вок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвер- ждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
3.	Теплотехнический персонал не проходил проверку знаний Правил технической эксплуата- ции тепловых энергоустано- вок в квалификационной комиссии предприятия.	Правила технической эксплуата- ции тепловых энергоустано- вок, п. п. 2.3.14, 2.3.23, прило- жение 2 Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвер- ждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
4.	Отсутствует перечень необхо- димых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуата- ции тепловых энергоустано- вок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
5.	Отсутствует расчет допусти- мого времени устранения ава- рийных нарушений теплоснаб- жения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвер- ждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
6.	Отсутствует порядок ликвида- ции аварийных ситуаций в си- стемах теплоснабжения с уче- том взаимодействия тепло-,	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвер- ждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действую- щий на основании При- каза о назначении на

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
7.	электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Отсутствует график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	должность №45-1 от 24.02.2004 г. начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

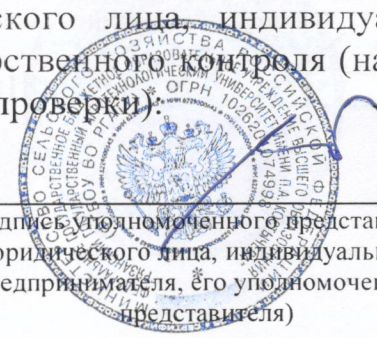
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Предписание 5/21 -(16-ТС-Р)-450-2018 от 15.08.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Орлов М.И.
(ФИО)

(ФИО)

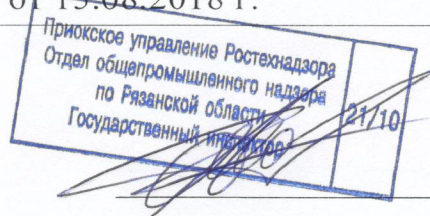

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

Ректор Бышов Н.В., действующий на основании
Устава от 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"15" августа 2018 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

РОСТЕХНАДЗОР

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1

13 августа 2018 года

(или с-х часовых)

(или с-х часовых)

16 часов 18 минут

(или с-х часовых)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица —

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева

(ИНН 6229290043)

№ 5/21-(16-ТГ-Р)-454-2018

По адресу(адресам): г. Рязань, ул. Костычева, д. 1

На основании распоряжения Проектного Управления Ростехнадзора № 5-768-Р
от 06 августа 2018 г.

(или с-х часовых)

Были приведены в исполнение выданные распоряжения

(или с-х часовых)

в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева

(или с-х часовых)

Дата и время проведения проверки:

«13» августа 2018 г. по «13» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«14» августа 2018 г. по «14» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@uten03.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21(16-ТС-Р)-450-2018

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(место составления предписания)

"15" августа 2018 г.

(дата составления предписания)

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Государственный инспектор Орлов Михаил

Иванович

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 15.08.2018 № 5/21(16-ТС-Р)-450-2018, составленного в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (сокращенное наименование — ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева), место нахождения: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. ИНН 6229000643 соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии:

начальника котельной Гречихина Сергея Юрьевича, действующего на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

**принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные
сроки:**

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2018.
2.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2018.
3.	Теплотехнический персонал не проходил проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в квалификационной комиссии предприятия.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.3.14, 2.3.23, приложение 2 Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2018.
4.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	01.10.2018.
5. 6.	Отсутствует расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Отсутствует порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2018. 01.10.2018.
7.	Отсутствует график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго	01.10.2018.

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	пропускной способности тепловых сетей.	России от 12.03.2013 г. № 103.	


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г.Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Орлов М.И.
(ФИО)

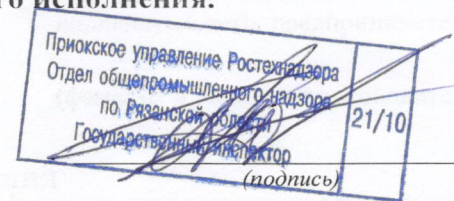


Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Ректор Бышов Н.В., действующий на основании
Устава от 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"15" августа 2018

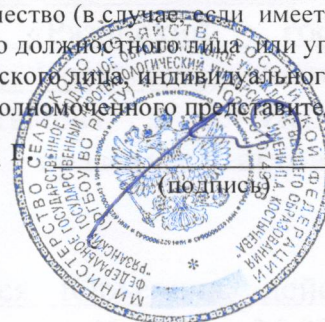

Пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)